

# 会場マップ


チームピット及び周囲レイアウト  
ホールF内

ピットの大きさ 8 × 6 m  
電源：300W以下/pit ※1チーム1口



# 会場マップ

チームピット及び周囲レイアウト  
ホールF外 プラクティス・充電給油エリア他

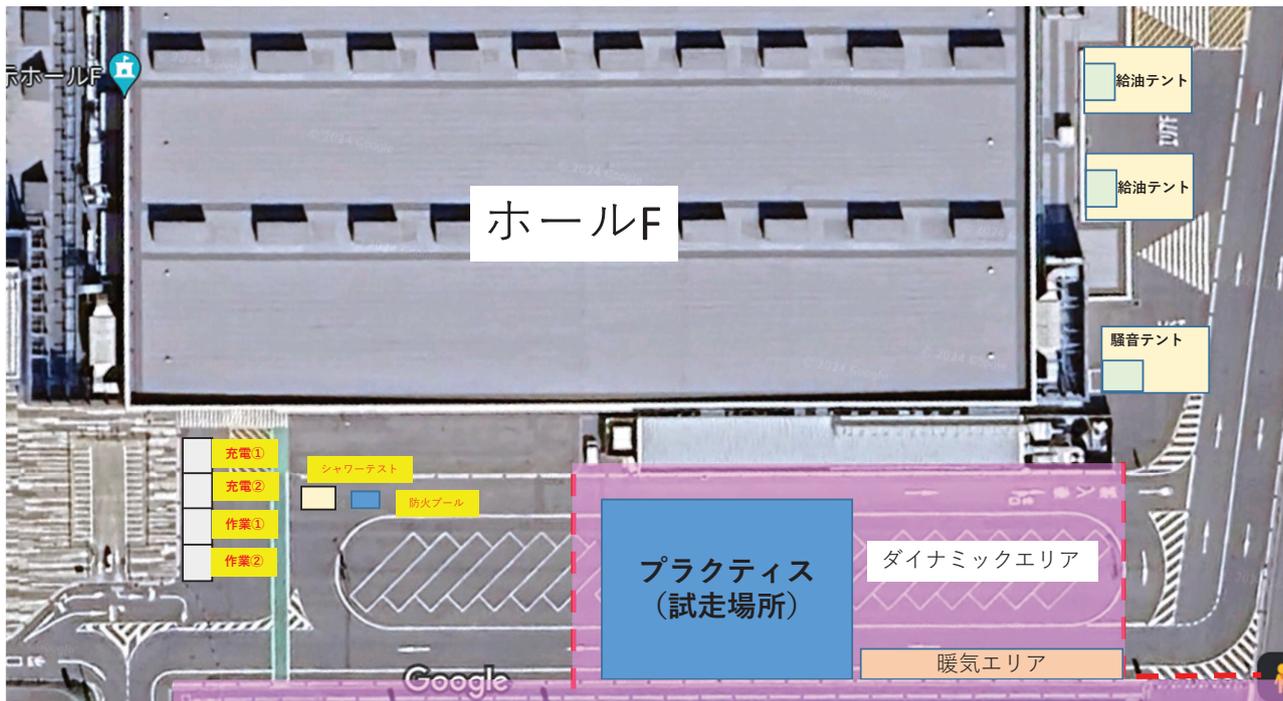

ダイナミックパス (Dパス) が必要となる